


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

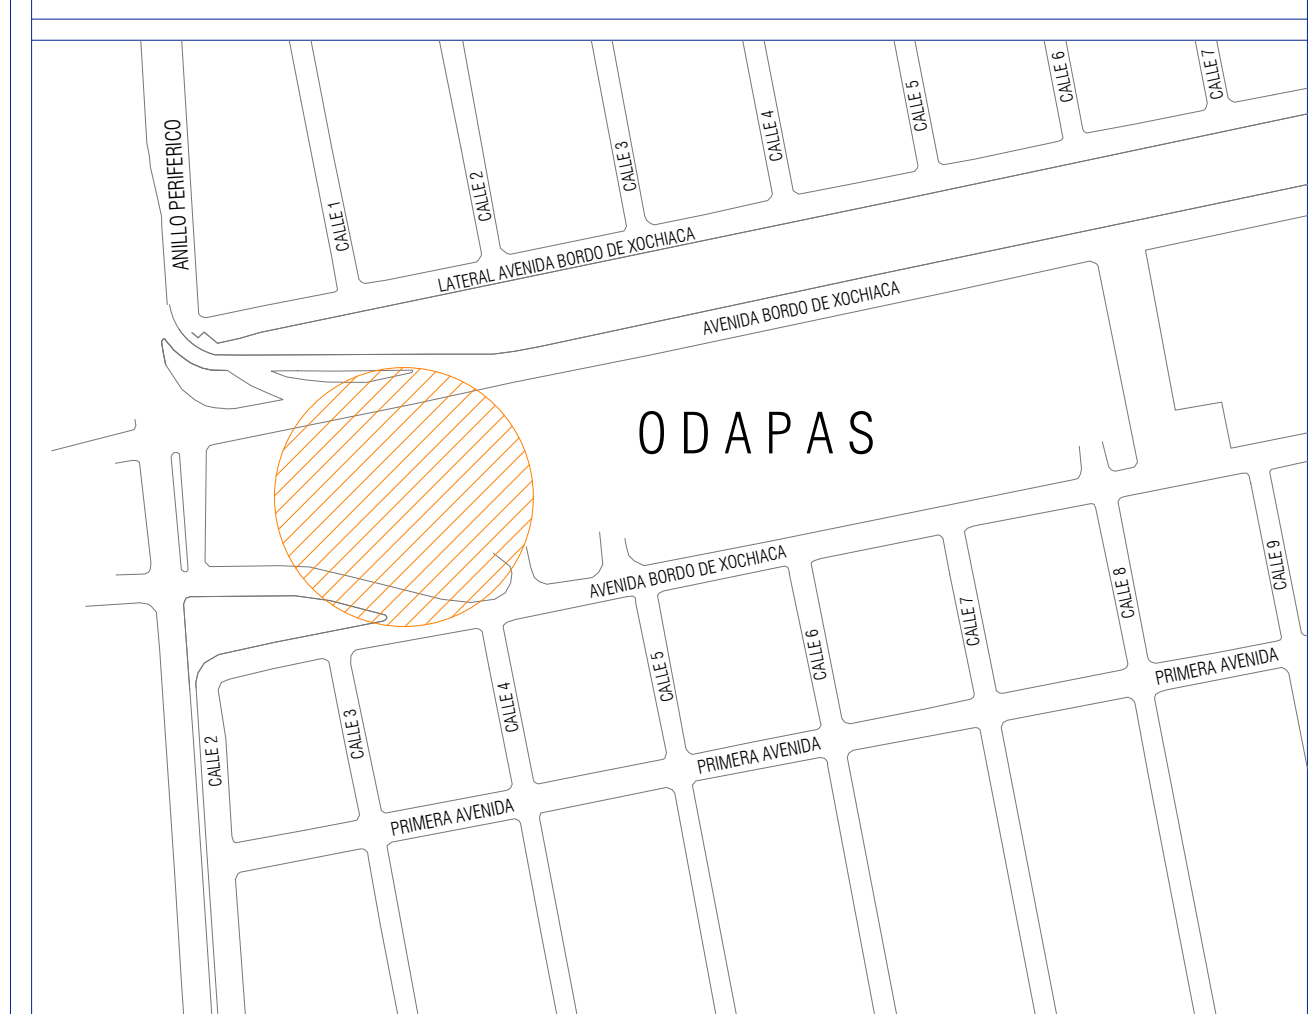

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE SOPLADOR CENTRIFUGO MCA. HSI. MOD. 8606. INCLUYE: DESINSTALACIÓN MECÁNICA, MANIOBRAS, ACARREOS, TRASLADO DE OBRA A TALLER Y DE TALLER A OBRA, DESARMADO, REVISIÓN DE PIEZAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, COMBIO DE ASPAS DAÑADAS, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENGRASADO, ARMADO, PINTADO, REPARACIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, INSTALACIÓN, AJUSTES EN SITIO, PRUEBAS, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.



MANTENIMIENTO DE SOPLADOR CENTRIFUGO MCA. HSI. MOD. 8606 EN SITIO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN MECÁNICA, MANIOBRAS, ACARREOS, TRASLADO DE OBRA A TALLER Y DE TALLER A OBRA, DESARMADO, REVISIÓN DE PIEZAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENGRASADO, ARMADO, PINTADO, INSTALACIÓN, AJUSTES EN SITIO, PRUEBAS, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.



REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL DE 100 HP, 2 POLOS, 3 F, 60 HZ, 460 V, MCA. RELIANCE ELECTRIC. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, AISLAMIENTO DE PUNTAS, DESINSTALACIÓN MECÁNICA, MANIOBRAS, ACARREOS, TRASLADO DE OBRA A TALLER Y DE TALLER A OBRA, DESARMADO, CAMBIO DE BALEROS, BARNIZADO, SECADO EN HORNO, BALANCEO, ALINEACIÓN, ENGRASADO, ARMADO, PINTADO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN MECÁNICA, AJUSTES EN SITIO, PRUEBAS, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.



MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL DE 100 HP, 2 POLOS, 3 F, 60 HZ, 460 V, MCA. RELIANCE ELECTRIC. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, AISLAMIENTO DE PUNTAS, DESINSTALACIÓN MECÁNICA, MANIOBRAS, ACARREOS, TRASLADO DE OBRA A TALLER Y DE TALLER A OBRA, DESARMADO, CAMBIO DE BALEROS, BARNIZADO, SECADO EN HORNO, BALANCEO, ALINEACIÓN, ENGRASADO, ARMADO, PINTADO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN MECÁNICA, AJUSTES EN SITIO, PRUEBAS, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.



	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.	
--	---	--

PROYECTO: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTA DE TRATAMIENTO ING. JORGE AYANEGUI SUÁREZ

UBICACIÓN: AV. BORDO DE XOCHIACA SIN ESQ. AV. CALLE 7, COL. ESTADO DE MÉXICO, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

PRESIDENTE MUNICIPAL : LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIRECTOR GENERAL DEL O.D.A.P.A.S. : ING. JOSÉ GERARDO CARDENAS GUZMÁN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN : ING. ELEAZAR PÉREZ CENOBIO
DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRAULICA: C. RICARDO XOCHICALE SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN : C. ISAURO CORTÉZ VAZQUEZ

PROYECTO: C. MICHEL VELASCO LÓPEZ	ESCALA: S / E	NUMERO DE PLANO: 1 / 1
--------------------------------------	------------------	---------------------------

FECHA: SEPTIEMBRE 1 2024	ACOTACIONES: METROS	PLANO: RIA / PTAR / INJAYN
-----------------------------	------------------------	-------------------------------